



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д. 30 тел. 8 (4855) 222-112, 8 (4855) 222-198 факс 8 (4855) 222-011;
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru; ondrmr@yandex.ru)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№303

"14" ноября 2019 года
10 час. 30 мин.

город Рыбинск

В период с 08.11.2019 года по 14.11.2019 года по адресу: 152850, Ярославская область, город Пошехонье, улица Советская, дом 25, (юридический адрес: 152850, Ярославская область, город Пошехонье, улица Советская, дом 25, ИНН 7624001382, ОГРН 1027601111130) на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Елагина В.А. № 303 от 06.11.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Пошехонский аграрно-политехнический колледж (далее по тексту ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж) с целью контроля исполнения предписания №343/1/1(231) от 21.12.2018 года, срок исполнения которого истек 01.11.2019 года.

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.



Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Викторovich О.Н. 06.11.2019 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: главный государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Елагин Владимир Аркадьевич, государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж Викторovich Ольга Николаевна.

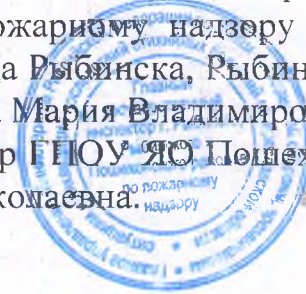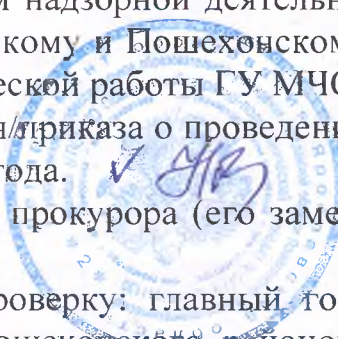

В ходе проверки установлено, что на территории ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж находится комплекс зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения согласно свидетельству о государственной регистрации права от 18.11.2009 года серии 76 АА 983029: литера И, И1, И2, И3- учебный корпус, общая площадь 4730 кв.м., расположенное по адресу: г. Пошехонье, ул. Советская, д. 25. Здание машинного зала, находящееся в оперативном управлении учреждения согласно свидетельству о государственной регистрации права от 24.08.2009 года серии 76 АА 982772: литера Д, общая площадь 113 кв.м., расположенное по адресу: г. Пошехонье, ул. Советская, д. 25.

Учебный корпус 1985 года постройки, 3-х этажное. Здание кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости Класс функциональной пожарной опасности здания учебного корпуса Ф. 4.1. В рабочем состоянии находится проводная телефонная связь (48546-21207). Здание защищено установкой автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 3-го типа (только помещения 1 этажа), которые на момент проверки находятся в работоспособном состоянии, обслуживается ООО «Сокол Безопасность». Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре, которая на момент проверки находится в работоспособном состоянии, обслуживается ЯОО ООО ВДПО. В здании учебного корпуса имеются первичные средства пожаротушения, организован контроль за их техническим состоянием и содержанием. В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, имеется эвакуационное (аварийное) освещение. В здании имеется внутренний пожарный водопровод с 20-ю пожарными кранами, проведены испытания (проверка работоспособности) сетей внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Руководителем пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (представлено удостоверение №1584 от 03 марта 2017 года, выданное Викторovich О.Н., представлено удостоверение №1585 от 03 марта 2017 года, выданное Кухтиной Е.В., представлено удостоверение №1586 от 03 марта 2017 года, выданное Пелецкой М.А. на учебных курсах ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации специалистов»).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в ходе проверки установлено, что предписание №343/1/(231) от 21.12.2018 года, срок исполнения которого истек 01.11.2019 года, исполнено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами



муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Handwritten signature]

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору



Елагин В.А

«14» ноября 2019 года

Государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору

[Handwritten signature]


Золотарева М.В.

«14» ноября 2019 года

МЛП

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ч.О. директора Губина Е.П.

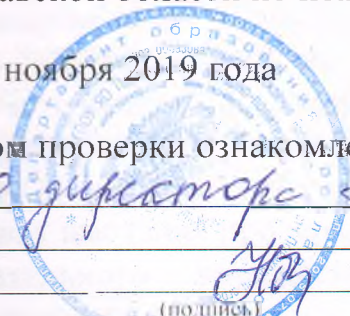

(подпись)

«14» ноября 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)